


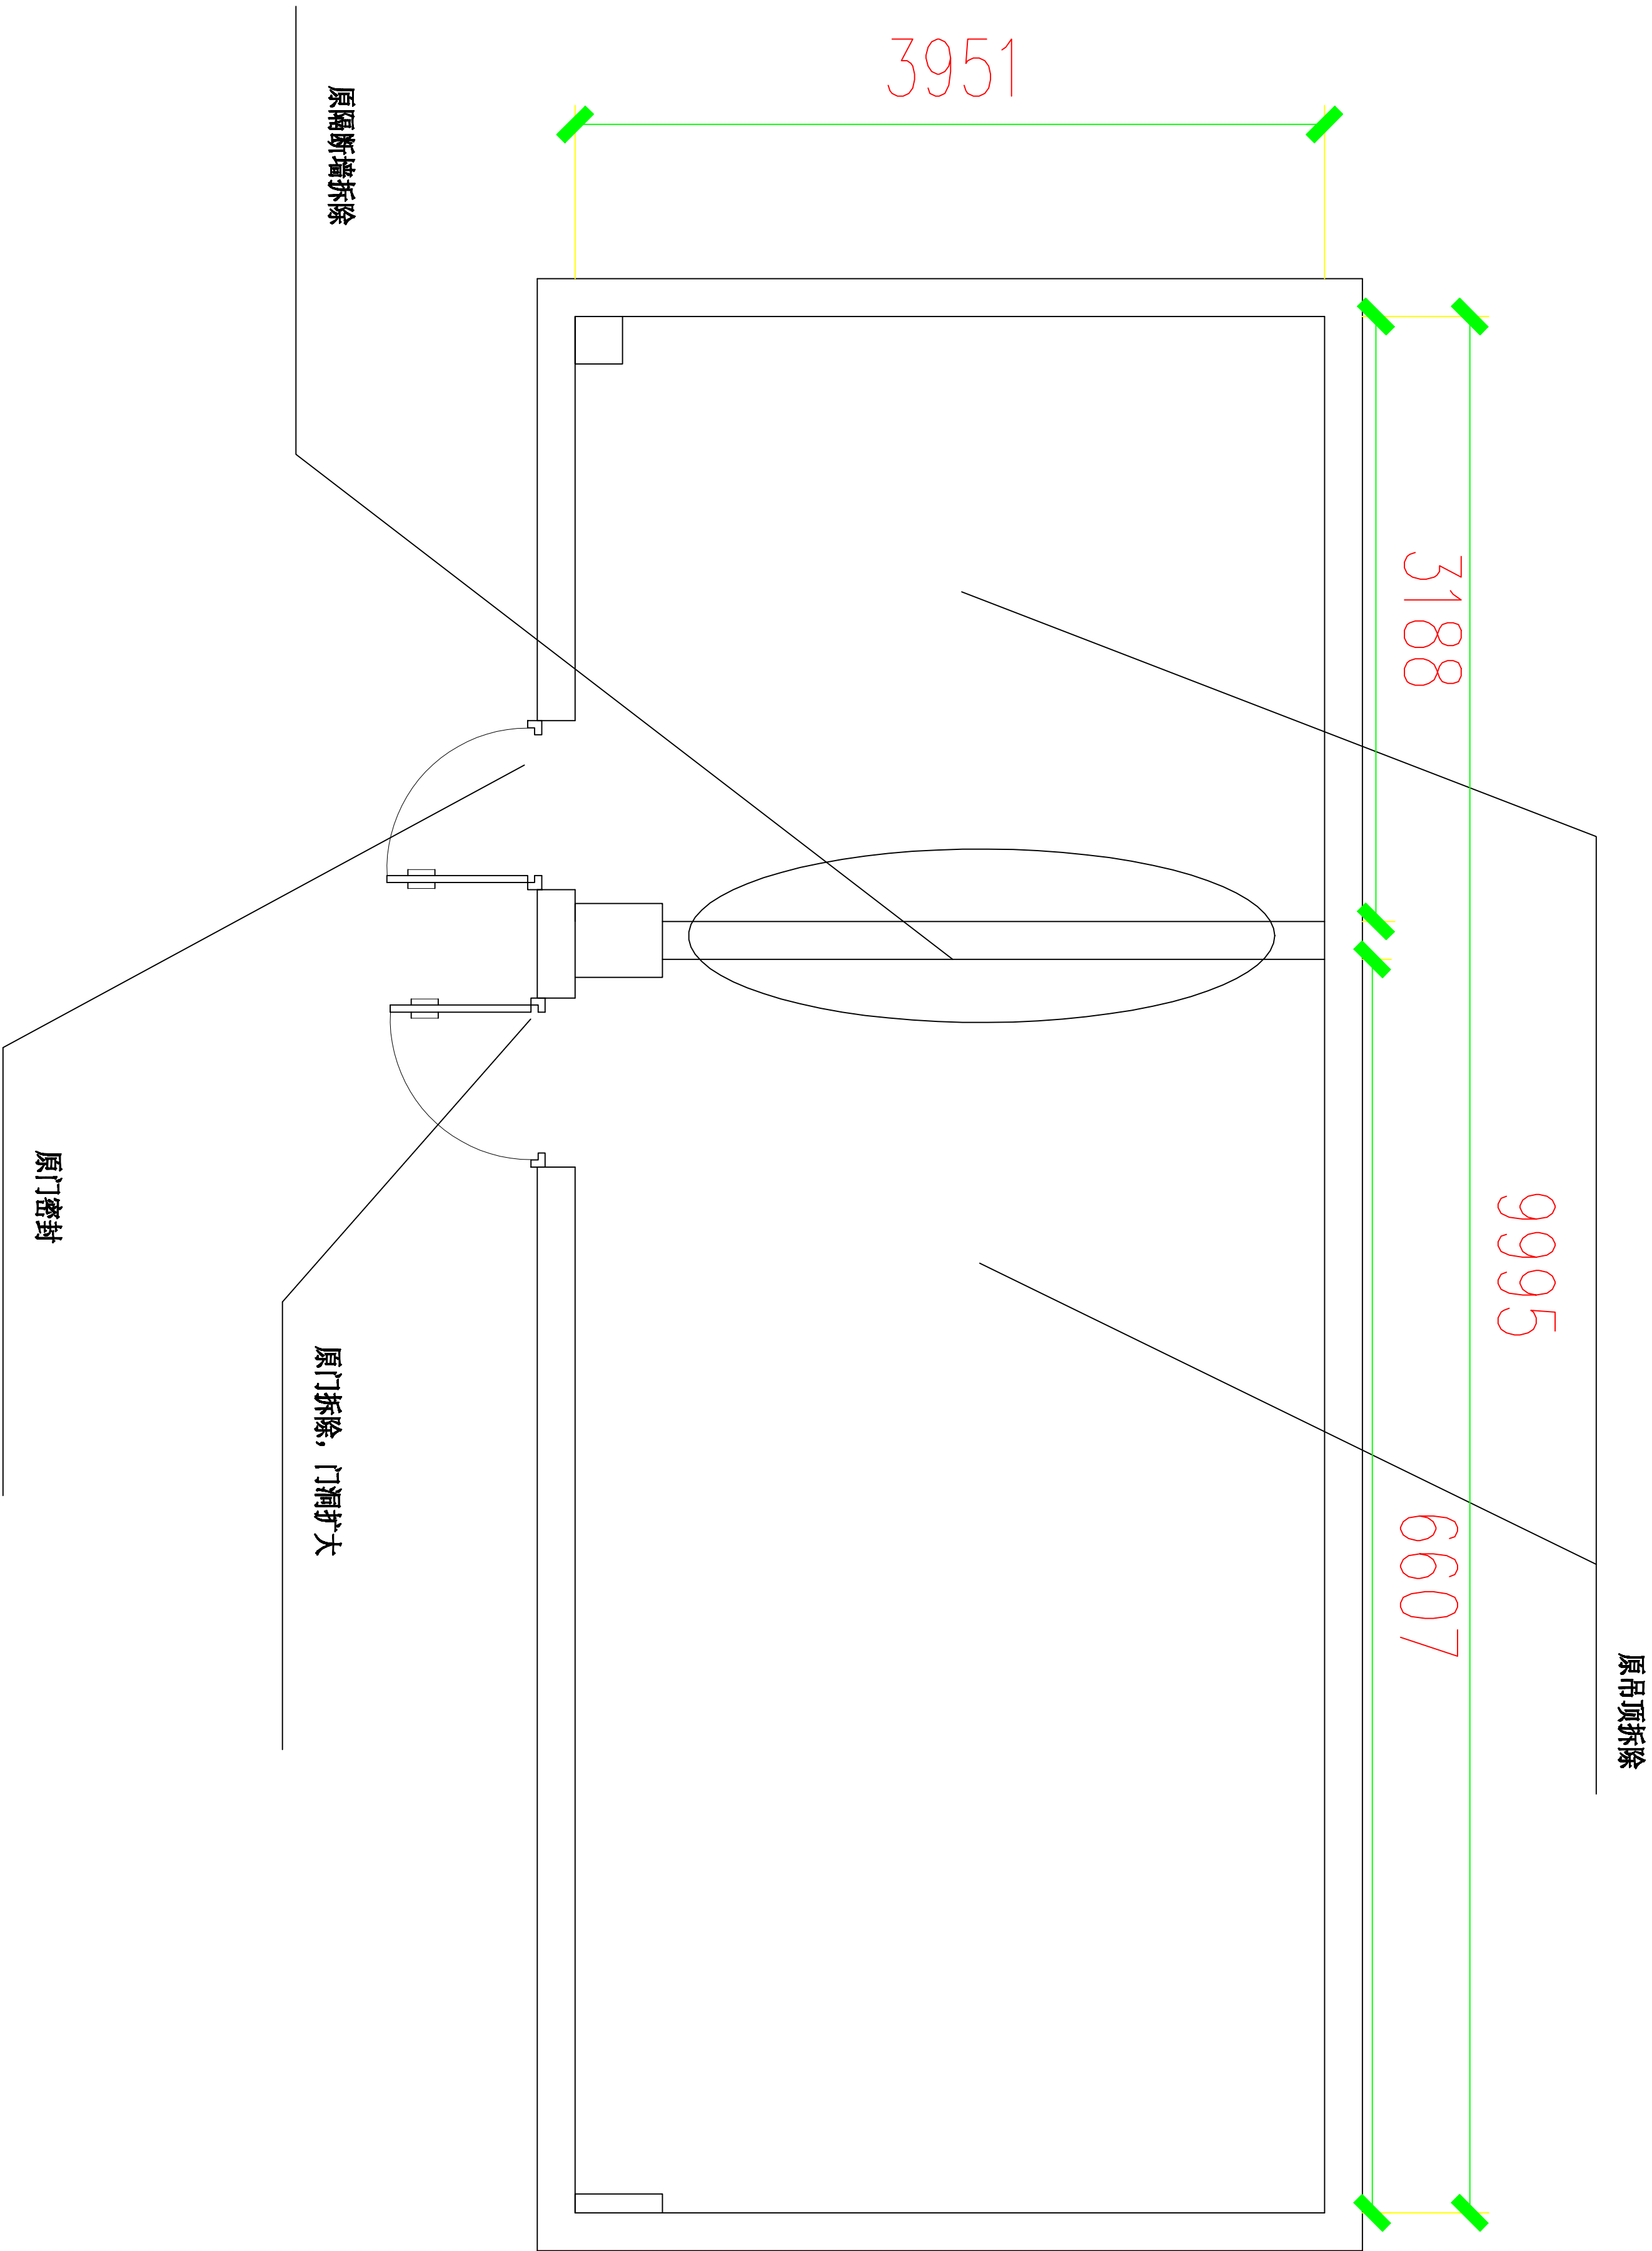

设计要求:

1. 根据原始图，详细设计平面实验设备布局图，结构图，吊顶图，净化示意图，暖通图，净化空调设备图，插座灯具图，电路图，地面图示意图等
2. 设计要求：万级净化，换气次数——25h⁻¹~30h⁻¹，温度：20~26℃，照 度——≥300Lux（主实验区），压 差——≥+10 Pa（对外界）。
3. 设计图需A3图纸彩色打印